


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ILUMINAÇÃO	
	Luminária retangular de embutir (60x24cm) - difusor c/ pintura eletrostática branca, sem reator e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 9W e 4500K
	Luminária retangular de embutir (120x24cm) - difusor c/ pintura eletrostática branca, sem reator e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 18W e 4500K
	Luminária arandela p/ parede H = 2,00 m
	Signalizador de chamada de enfermagem, localizado no forro em gesso.
	Interruptor Simples, altura H = 1,10 m no eixo.
	Interruptor com circuito Three Way (3w) utilizar caixa 4"x4".
OBSERVAÇÕES	
1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local.	
2 - As alturas dos pontos devem ser considerados com o piso acabado e no eixo.	

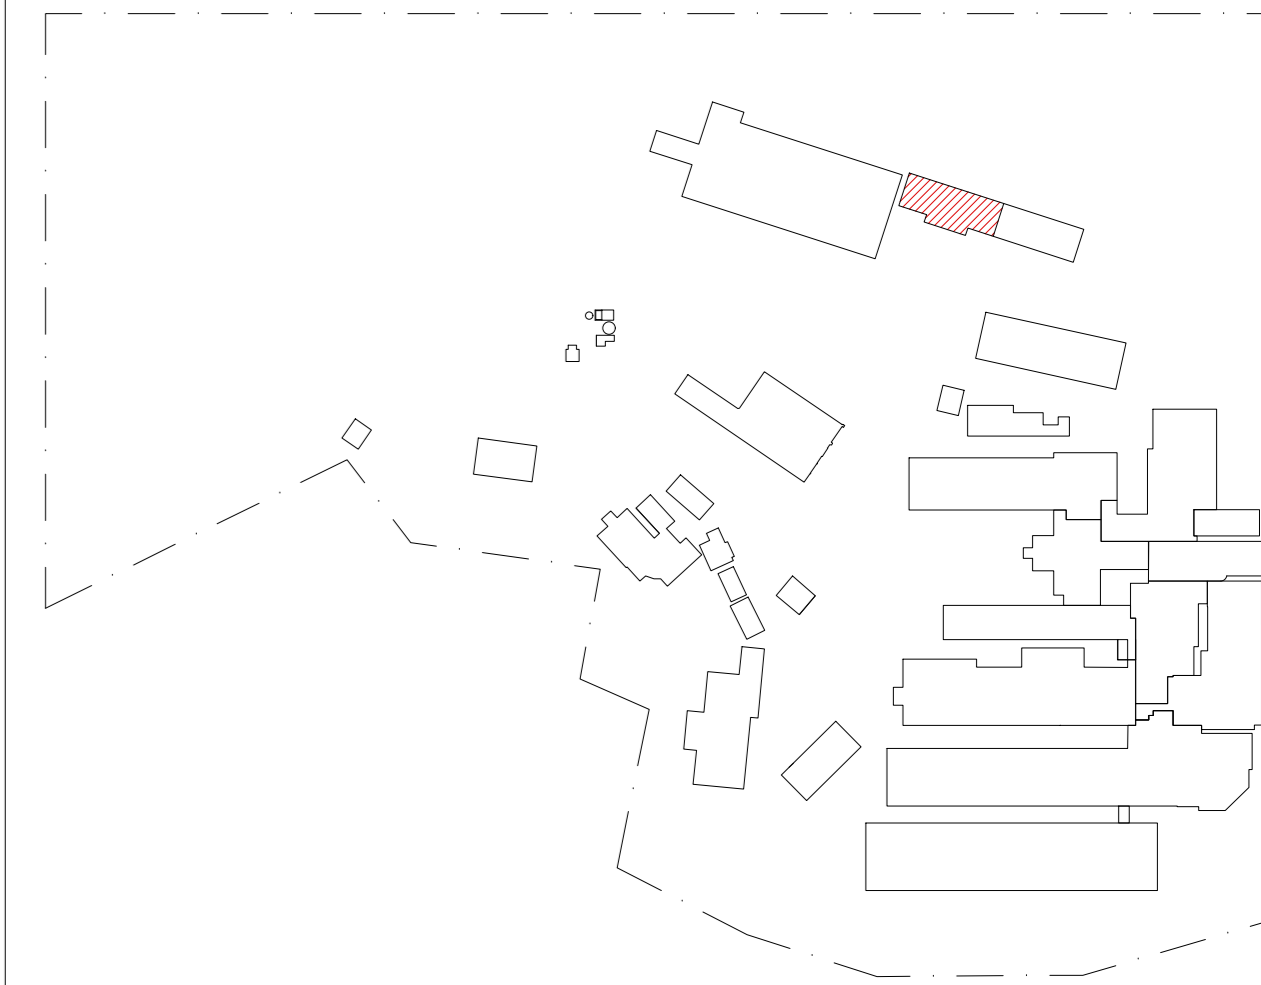

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	VEITO

OBSERVAÇÕES:  
 - TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.  
 - O PROJETO ATENDE AS NORMAS NA ANÁLISE.  
 - O PROJETO ATENDE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM PORTARIA 980/...

QUENTE LOCAL:  
**HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO**  
 Rua Vigarão Corrêa, 1340 - Cordeiros      PETRÓPOLIS - RJ  
 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PROJETO:  
**CENTRO DE QUIMIOTERAPIA - HAC**

PLANTA:  
**PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO**

TÍTULO:  
**PROJETO BÁSICO**

DATA	CODIGO	ESCALA
20 / 12 / 2022	006/2022	Indicada
PROJETA	DESENHO	TITULO
MST	MST	MST
FOLHA	REVISÃO	
07 / 009	R00	

RUA VIGARÃO CORREIA, 1340 - CORDEIROS - PETRÓPOLIS - RJ - CEP: 27220-205  
 TEL.: 24 2239000 / 181 193331 - E-MAIL: sehac@sehac.com.br