


QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ILUMINAÇÃO

	Luminária retangular de embutir (60x24cm) - difusor c/ pintura eletrostática branca, sem reator e fechamento em acrílico leitoso p/ 01 lâmpada tubular de LED T8 9W e 4500K
	Luminária retangular de sobrepôr (60x24cm) - difusor c/ pintura eletrostática branca, sem reator e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubulares de LED T8 9W e 4500K
	Luminária arandela p/ parede H = 2,00 m
	Interruptor Simples, altura h= 1.10 m no eixo.
OBS.: Pontos não cotados estão centralizados	

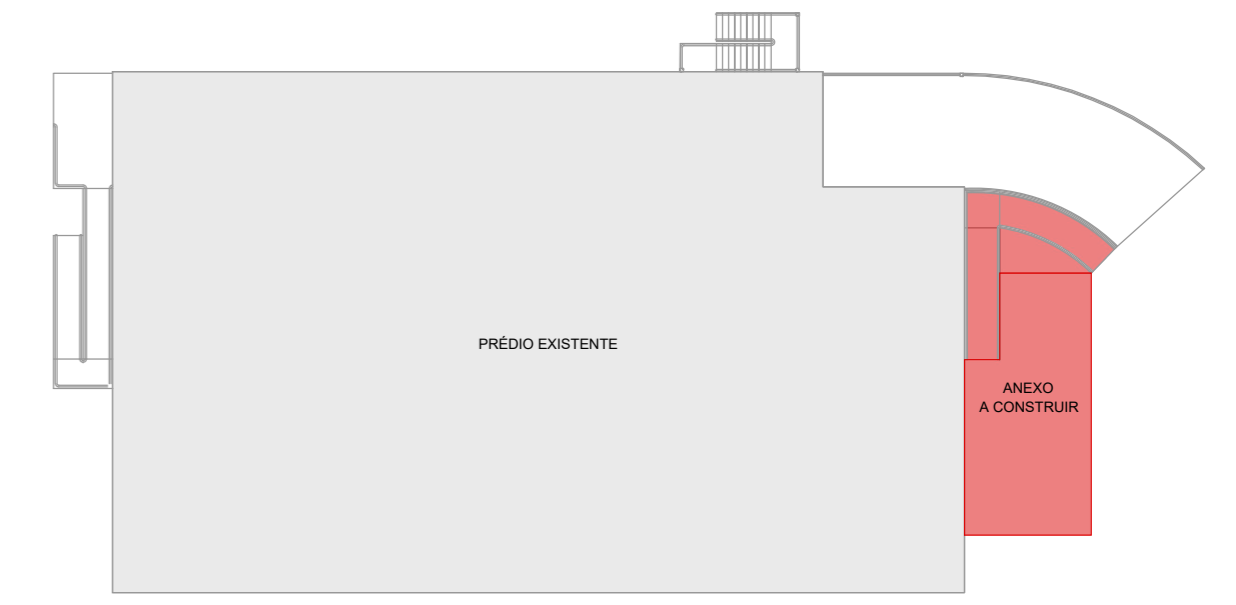

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	VISTO

OBSERVAÇÕES

- TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL....
- O PROJETO ATENDE ÀS NORMAS NA ANVISA.....
- O PROJETO ATENDE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM PORTARIA 90/50....

CLIENTE / LOCAL
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 24H - UPA CENTRO
 Washington Luiz, 600 - Valparaíso PETRÓPOLIS - RJ
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PROJETO
CENTRAL DE GASES, ABRIGO DE RESÍDUOS E ROUPA SUJA

PRANCHA
ILUMINAÇÃO

FASE
PROJETO BÁSICO



RUA VIGÁRIO CORRÊA, 1345 - CORRÊAS - PETRÓPOLIS / RJ cep.: 25720 - 265
 TEL. 24 22366600 / 981153231- E-mail: arquiteto.marcos@alcidescarneiro.com

DATA	CÓDIGO	ESCALA
05 / 04 / 2023	013/2023	Indicada
PROJETISTA	DESENHO	VISTO
MST	MST	MST
FOLHA	REVISÃO	
006 / 008	R00	

ARQUIVO
 06-UPA-CENTRO-ANEXO-ILM-R00.DWG

CTB

COLOR DWG	COLOR PLOT	ESP.
01	07	10 mm
02	07	20 mm
03	07	30 mm
04	07	40 mm
05	07	50 mm
06	07	60 mm
07	07	70 mm
08	07	10 mm
09	07	10 mm
10	10	40 mm
12	12	10 mm
14	14	70 mm
32	251	10 mm
40	40	70 mm
50	50	50 mm
52	52	25 mm
92	92	20 mm
104	104	70 mm
134	07	10 mm
140	140	10 mm
172	172	70 mm
200	07	10 mm
210	210	70 mm
230	07	10 mm
250	250	05 mm
251	251	10 mm
252	252	15 mm
253	253	15 mm

FORMATO A2 - 594x841 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS